





Safety Technology International

European Office
Taylor House • 34 Sherwood Road • Bromsgrove
Worcestershire • B60 3DR • England
Tel: 44 (0) 1527 520 999 Fax: 44 (0) 1527 501 999
E-mail: info@sti-emea.com • Web: www.sti-emea.com

USA - Headquarters
2306 Airport Road • Waterford, Michigan 48327-1209
Phone: 248-673-9898 • Fax: 248-673-1246
Toll Free: 800-888-4784 • E-mail: info@sti-usa.com
Web: www.sti-usa.com

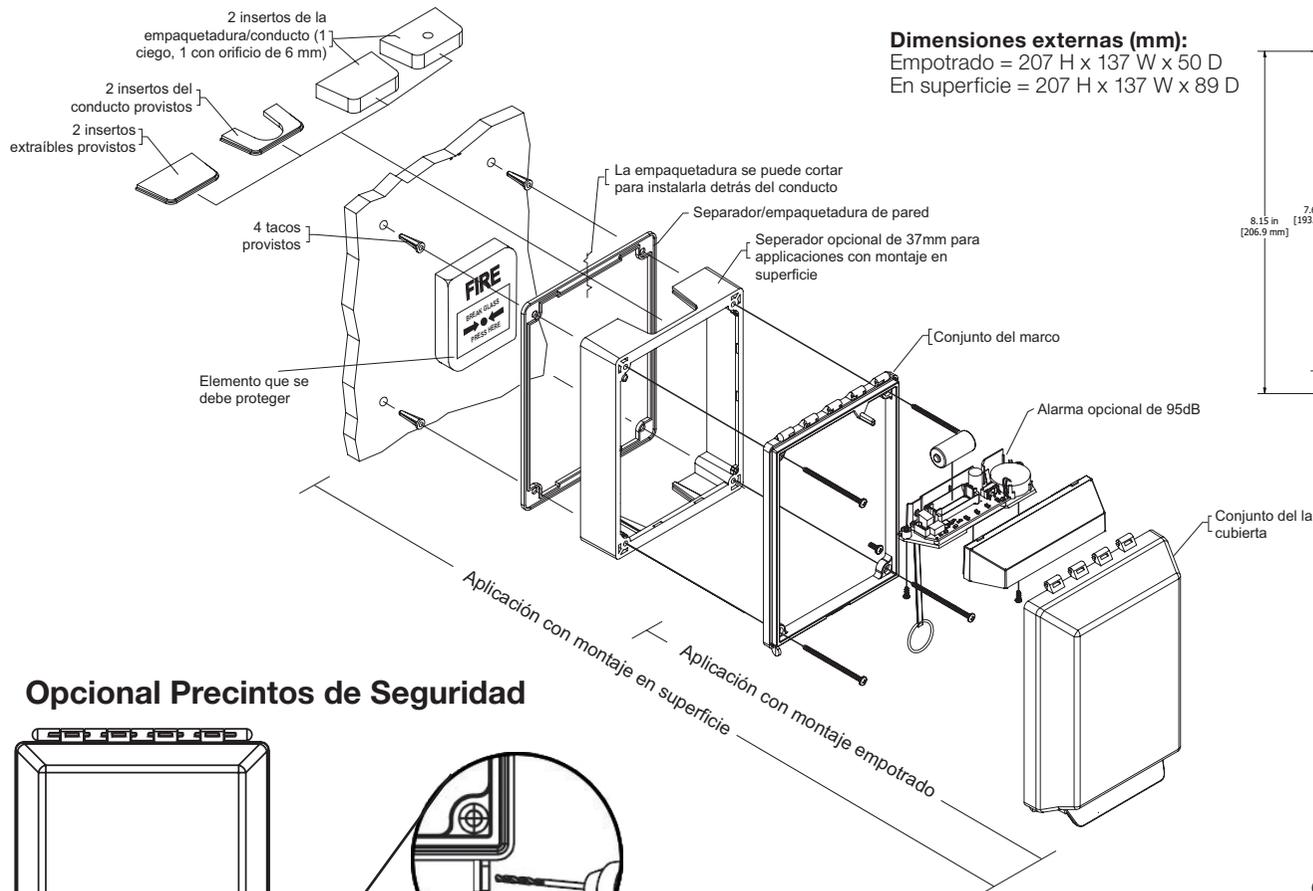

Dimensiones externas (mm):
Empotrado = 207 H x 137 W x 50 D
En superficie = 207 H x 137 W x 89 D

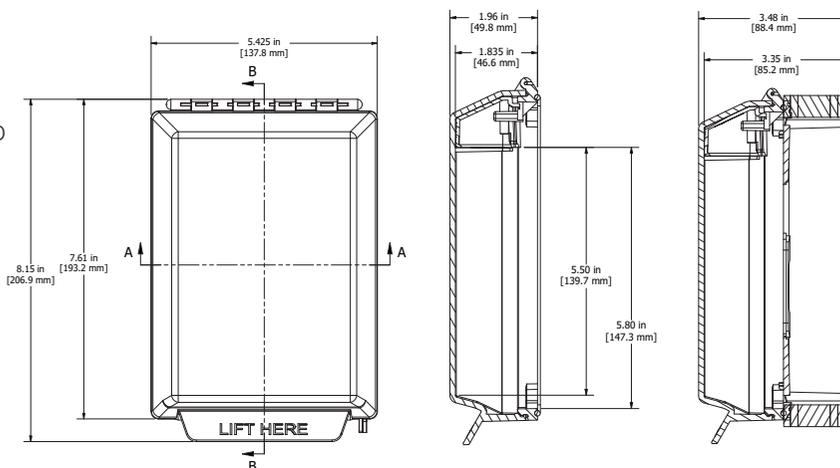

DIMENSIONES DEL PRODUCTO


NOTAS SOBRE LA INSTALACIÓN

Antes de realizar los orificios de montaje, coloque el separador, el marco y la cubierta sobre el dispositivo. Colóquelo de manera que todos los aspectos del dispositivo funcionen correctamente y la cubierta se cierre sin interferencias. Si se trata de un punto de llamada manual

1. Marque la posición de los 4 tornillos de sujeción. Haga los orificios con una broca de mampostería de 6 mm e instale Universal Stopper con los elementos de fijación en la pared provistos.
2. Si utiliza un separador para montaje en superficie, tenga en cuenta que posee pasacables para conductos, cables y canales portacables. Se incluye un separador con una profundidad de 37 mm de serie.
3. Si es necesario usar la empaquetadura de protección, colóquela entre el separador (superficie) y la pared.
4. Asegúrese de retirar la patilla de mantenimiento de la unidad de alarma en aquellos dispositivos que cuenten con una sirena integrada. Debe conservar la patilla para futuras tareas de mantenimiento.

Garantía de tres años o garantía limitada de un año (desde la fecha de compra) para la mayor parte de los productos. Visite el sitio web para obtener más información. Formulario de garantía electrónica disponible en www.sti-usa.com/wc14.

Opcional Precintos de Seguridad

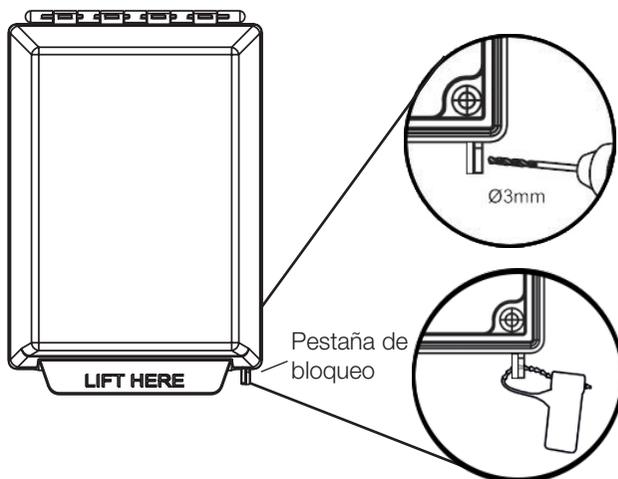

Cómo reemplazar la pila (Serie STI-14000 con sirena)

Para reemplazar la batería de 3V CR123A en la unidad de alarma, levante la tapa e inserte la clavija de servicio para silenciar la alarma, retire ambos tornillos de retención de la unidad de alarma, gire la unidad para alejarla de la tapa y vuelva a colocar la batería. Vuelva a ensamblar asegurándose de retirar el pasador de servicio para volver a armar la unidad. El pasador siempre debe ser retenido.

Herramientas para la instalación:

1. Broca de mampostería de 6 mm
2. Destornillador de cruz
3. Opción de broca de 3 mm para sello de rotura

Accesorios de Universal Stopper

STI-1331	Separador de 37 mm
STI-1314	Universal Stopper Placa posterior
KIT-EA135	Patilla de mantenimiento
STI/BS	Precintos de seguridad (10 unidades)
KIT-1402	Cartucho de sonda

INSTALACIÓN DE UNIVERSAL STOPPER® Serie STI-14000

Toda la información y especificaciones estaban actualizadas en el momento de publicación y están sujetas a modificaciones sin previo aviso.